

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

«23»

11

2023 г

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.

Д.Ф.Устинова»

Иванов К.М.

«24»

11

2023 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №206 от 22 июля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Зимний спальный корпус №3.
1.2. Адрес объекта: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рошинское городское поселение, г. п. Рошино, ул. Песочная, д. 16.
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее двух этажное здание, 361 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка: 11,5 га.
1.4. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта: нет данных.
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет данных.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова).
1.7. Юридический адрес организации: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д.1
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
1.11. Наименование вышестоящей организации: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 11, строение 1,4.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: тел/факс (495) 547-13-16; E-mail : info@minobrnauki.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Вид деятельности: Отдых и оздоровление.
2.2 Виды оказываемых услуг: Организация отдыха детей и молодежи и их оздоровления.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и молодежь от 6,6 до 17 лет, студенты.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 87 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м.

3.2.2 время движения (пешком) 9-11 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ДЧ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями зрения; временно недоступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

Условная доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения ПФХД.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

4.4 Информация размещена (обновлена) Сайт: - www.city4you.spb.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): №206 от «22» июля 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: №206 от «22» июля 2023 г.,

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№206 от 22 июля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Зимний спальный корпус №3.
1.2. Адрес объекта: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рошинское городское поселение, г. п. Рощино, ул. Песочная, д. 16.
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее двух этажное здание, 361 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка: 11,5 га.
1.4. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта: нет данных.
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет данных.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова).
1.7. Юридический адрес организации: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д.1
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
1.11. Наименование вышестоящей организации: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 11, строение 1,4.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: тел/факс (495) 547-13-16; E-mail : info@minobrnauki.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Вид деятельности: Отдых и оздоровление.
2.2 Виды оказываемых услуг: Организация отдыха детей и молодежи и их оздоровления.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и молодежь от 6,6 до 17 лет, студенты.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 87 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м.

3.2.2 время движения (пешком) 9-11 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ДЧ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - www.city4you.spb.ru

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№206 от 22 июля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Зимний спальный корпус №3.
1.2. Адрес объекта: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рошинское городское поселение, г. п. Рошино, ул. Песочная, д. 16.
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее двух этажное здание, 361 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка: 11,5 га.
1.4. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта: нет данных.
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: нет данных.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова).
1.7. Юридический адрес организации: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д.1
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
1.11. Наименование вышестоящей организации: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 125009, Москва, ул. Тверская, д. 11, строение 1,4.
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: тел/факс (495) 547-13-16; E-mail : info@minobrnauki.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Вид деятельности: Отдых и оздоровление.
2.2 Виды оказываемых услуг: Организация отдыха детей и молодежи и их оздоровления.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и молодежь от 6,6 до 17 лет, студенты.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 87 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м.

3.2.2 время движения (пешком) 9-11 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ДЧ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, К, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями зрения; временно недоступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

Условная доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСР.</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСР.</i>
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения ПФХД.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) _____

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. Информация размещена (обновлена) Сайт: www.city4you.spb.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л. (фото 12)

Председатель комиссии:

Директор ДОЛ
Зумберг М.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

начальник службы охраны труда,
промышленной безопасности и экологии
Аминов В.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

инженер по промышленной безопасности
Самойленко С.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

начальник отдела земельно-имущественных отношений
Колесникова Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной
организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»
Никитин А.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ №206
от «22» июля 2023 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Зимний спальный корпус №3.
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район,
Рощинское городское поселение, г. п. Рощино, ул. Песочная, д. 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.	все	-для оказания необходимой помощи установить кнопку вызова персонала, рядом установить информационную табличку (продублированную шрифтом Брайля). - установить схему/мнемосхему прилегающей территории для своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.	С	Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т. д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастны х наземных указателей (п. 5.1.10 СП	ТСР

						59.13330.2020) - на прилегающей территории установить направляющие знаки для своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.	
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, К, У), ДУ-И (С)		1,2,3	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ №206
от «22» июля 2023 г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Зимний спальный корпус №3.
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район,
Рощинское городское поселение, г. п. Рощино, ул. Песочная, д. 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	-система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН. -вдоль марша лестниц отсутствуют поручни.	С, О	-для оказания необходимой помощи установить кнопку вызова персонала в нижней части марша лестницы. -контрастно выделить первую и последнюю ступени марша. -установить поручни, следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020)	ТСР ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Марш лестницы не дублируется пандусом или другим подъемным устройством.	К	-установить пандус на высоту входной площадки в соответствии с нормативными требованиями. (п. 5.1.14-16 СП 59.13330.2020)	КР, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	-система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.	К,О,С	-установить информационную табличку (продублированную шрифтом Брайля).	КР, ТСР

2.4	Дверь (входная)	есть		5	-высота порога больше нормативных значений (6 см) -следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании дверь – стена, ручка	С, О	- контрастно выделить дверные ручки. - При реконструкции и/или капитальном ремонте снизить высоту порога (1,4 см). (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	ТСР, КР
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)		5	ТР, ТСР, КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №206
от «22» июля 2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Зимний спальный корпус №3.
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район,
Рощинское городское поселение, г. п. Рожино, ул. Песочная, д. 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зонам целевого назначения.	все	- Обозначить на схемах (мнемосхемах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (6.5.1-3 СП 59.13330.2020)	ТСР, Орг.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН. Лестница не дублируется пандусом либо другим подъемным	С, К	- На проступях краевых ступеней лестничных нанести противоскользящие полосы, контрастных с поверхностью ступени. (6.2.8-11 СП 59.13330.2020) -Организовать проживание	ТСР, Орг.

					устройством.		инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа (частичная доступность.)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствует информация для инвалидов с нарушениями зрения. Ширина дверных проемов менее требуемых значений (0,8 м), высота порогов более требуемых значений (0,06м).	С,К, О	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020) - в зонах обслуживания инвалидов (К) увеличить ширину дверных проемов- не менее 0,9м., высота порога не более 1,4 см (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	ТСР, КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам.	все	Необходим капитальный ремонт с приведением к нормативным требованиям в части доступности для МНГ. (п. 6.2.19-32 СП 59.13330.2020)	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	- Обозначить на схемах (мнемосхемах) пути движения к зонам целевого назначения и	Орг, ТСР

						санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (6.5.1-3 СП 59.13330.2020)	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ДЧ-И(К)		7,9	ТСР, Орг, КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №206
от «22» июля 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Зимний спальный корпус №3.

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район,

Рощинское городское поселение, г. п. Рощино, ул. Песочная, д. 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть			Нет обустроенных жилых комнат для проживания МГН.	С,К,О, Г	-обустроить не менее 3 % общего числа комнат для проживания МГН. Не менее одного места для инвалида на кресле-коляске; в зданиях при числе номеров (жилых комнат) менее 20 – по заданию на проектирование, но не менее одного универсального доступного номера (жилой комнаты) с возможностью проживания людей с инвалидностью.	Орг. ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне					С	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТСП

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания	<i>ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, К, О)</i>			организационные мероприятия, ТСП,

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №206
от «22» июля 2023 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Зимний спальный корпус №3.
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район,
Рощинское городское поселение, г. п. Рощино, ул. Песочная, д. 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет оборудованных туалетных комнат доступной для всех категорий МГН.	С, О, К	- установить кнопку экстренной помощи. - установить опорные поручни. - установить мнемосхему санузла (С-п). (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020) -при капитальном ремонте и/или реконструкции переоборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (п. 6.3 СП 59.13330.2020).	ТСР КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)</i>			ТСР, КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №206
от «22» июля 2023 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Зимний спальный корпус №3.
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район,
Рощинское городское поселение, г. п. Рощино, ул. Песочная, д. 16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		8	Отсутствует информация позволяющая, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.	К,Г	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует информация позволяющая, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения	С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация позволяющая, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения	С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха.	Орг,

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциона льной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ-В</i>		8	организационные мероприятия, ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (п. 6.5 СП 59.13330.2020).

Акт №206

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
проведения реконструкции или капитального ремонта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова»
Зимний спальный корпус №3.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: Ленинградская
область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, г. п. Рощино,
ул. Песочная, д. 16.

Сведения об Объекте:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, 361 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- да, 11,5 га.

Основание для пользования Объектом - оперативное управление.

Форма собственности – государственная

Административно-территориальная подведомственность – федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации (Учредитель): Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации. 125009, Москва, ул. Тверская, д. 11, строение 1,4.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): - Отдых и оздоровление.

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): Организация отдыха детей и молодежи и
их оздоровления.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная
способность): 87 чел.

Форма способа оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и молодежь от 6,6 до 17 лет, студенты.

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У.

Мы, нижеподписавшиеся, Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова» Иванов К.М. с
одной стороны, и Председатель Межрегиональной общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин А.Г. с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем: Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или
капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет»
2. Пандус стационарный наружный: «нет».
3. Пандус стационарный внутренний: «нет».
4. Пандус инвентарный, роллопандус: «нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «да, не соответствует С, К, О».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «нет»
8. Поручни внутренние входной зоны: «нет»
9. Дверные проемы входной зоны: «да, не соответствует О, С, К»
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «нет»
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, не соответствует О, С, К»
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «нет»
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «нет».
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: «нет».
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «нет».
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «нет».
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет».
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «нет».
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «да».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Зимний спальный корпус №3, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова расположенного по адресу Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Роцинское городское поселение, г. п. Роцино, ул. Песочная, д. 16 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным условно (с помощью персонала) О, С, Г, У, недоступным К для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 419-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4

Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	все	-организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 707-О от 18.09.2023 г
1.2	все	-для оказания необходимой помощи установить кнопку вызова персонала, рядом установить информационную табличку (продублированную шрифтом Брайля). - установить схему/мнемосхему прилегающей территории для своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения. - на прилегающей территории установить направляющие знаки для своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения.	
2		Зона: Главный вход	
2.1	все	-организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 707-О от 18.09.2023 г
2.2	все	- установить кнопку вызова персонала, -установить информационную табличку (продублированную шрифтом Брайля).	
2.3	С	- выделить контрастно дверные ручки.	
2.4	К	-установить пандус на высоту входной площадки.	
2.5	О,С	-установить поручни вдоль марша лестницы.	
2.5	К,О,С	- снизить высоту порога входной двери (1,4 см).	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	все	- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 707-О от 18.09.2023 г
3.2		-организовать проживание инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа (частичная доступность.)	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	все	- организовать периодическое обучение специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)	
4.2	С, К, Г	-обустроить не менее 3 % общего числа комнат для проживания МГН. Не менее одного места для инвалида на кресле-коляске; в зданиях при числе номеров (жилых комнат) менее 20 – по заданию на проектирование, но не менее одного универсального доступного номера (жилой	

		комнаты) с возможностью проживания людей с инвалидностью.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	С	- установить мнемосхему санузла - установить кнопку экстренной помощи. - установить опорные поручни.	
5.2	все	-переоборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями. (п. 6.3 СП 59.13330.2020)	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	- обеспечить получения своевременной информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	все	- организовать информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта.	

V. Рекомендации:

Организовать:

- организовать систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.

- возможность с помощью сопровождающих лиц передвижения по объекту;

- обучение специалистов, оказывающих услуги инвалидам;

- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта;

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова»

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»

М.П.

Иванов К.М. /

Дата

24.11.2023

М.П.

Никитин А.Г. /

Дата

23.11.2023

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Зимний спальный корпус №3

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

Высшее образование

ОКВЭД

ОКВЭД

дополнительный

Форма собственности

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая
форма**

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя
организации**

Ректор

Иванов Константин Михайлович

**Телефон, факс руководителя
организации**

+7 (812) 316-23-94

Факс +7 (812) 316-23-94

E-mail организации

bgtu@voenmeh.ru

**Юридический адрес
организации**

190005

г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес
организации**

188820

Ленинградская область, Выборгский муниципальный
район, Рощинское городское поселение, г. п. Рощино,
ул. Песочная, д. 16.

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

**Юридический адрес владельца объекта, в котором находится
организация**

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел.

E-mail:

Наименование вышестоящей организации

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический
адрес
организации**

адрес

вышестоящей

125009,

Москва, ул. Тверская, д. 11,
строение 1,4.

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Телефон, факс вышестоящей организации

(495) 547-13-16

Факс (495) 547-13-16

E-mail вышестоящей организации

info@minobrnauki.gov.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рошинское городское поселение, г. п. Рошино, ул. Песочная, д. 16.												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	361												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этаж												
Кадастровый номер объекта	47:01:0701001:1596												
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети и молодежь от 6,6 до 17 лет, студенты.												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	Все.												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативное значение	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «соответствие»	Единица измерения	8	9	10	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1. Подходы к объекту, пути движения															
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Путь пешеходного движения	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.5.1.7						
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2						

		1	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п.4.1.8 СП 59.13330.2012 п.5.1.8 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под навесными устройствами и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3	п.5.3.2	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под навесными устройствами и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3		
		0	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	1	«О», «К», «С», «Г», «У» Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п.5.1.12	

1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	0	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	
2. Входной узел										
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15		
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	3,0	не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	-		п.5.1.13	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11	
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	1	1	Уклон пандуса «К»	%		не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	%	0	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	перевозка с посторонней помощью
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9	перевозка с посторонней помощью

2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	не менее 1,6	п.6.2.17	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	нет		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	
2.6	Входные площадки	0	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		0	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.3.14 СНиП 35-101-2001	
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Поперечный уклон, «К»	%	0	1-2		
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	1	0	Высота площадки без пандуса	м	0,3	не более 0,015	п.6.1.2	
		1	1	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»	м	3,0	не менее 1,60	п.6.1.4	
		1	1	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	м	3,0	не менее 2,20	п.6.1.4	
2.7	Входные тамбуры	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	1	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0,85	не менее 0,9	п.6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,85	0,9	п.6.1.5	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.1.5	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,06	не более 0,014	п.6.2.4	
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
2.9		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		не менее 0,95	п.6.1.9	

	Вестибули общественных зданий				Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
3. Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0	0,3	
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0	0,3	
		1	1	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,5	не менее 1,5	п.6.2.1
		1	1	0	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м		не менее 2,0	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,0	не менее 0,9	п.6.2.2
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2
		1	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.6.2.2
		0	0	0	Ограждение пространства под навесными устройствами более чем на 0,1 м частями размещенными на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	нет		п.6.2.6
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.6.2.7
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	1	Ширина «К»	м	0,8	не менее 0,9	п.6.2.4
		1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,03	Не более 0,014	п.6.2.4

		1	1	1	1	1	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п.6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы	1	1	1	1	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
		1	1	1	1	0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		0	1	1	1	1	1	1	1	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
		1	1	1	1	1	1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
		1	1	1	1	1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	Нет поручня вдоль стен
		0	0	0	0	0	0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0		п.6.2.11	
		1	1	1	1	0	0	0	0	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,5	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,045		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.2.8	
		1	1	1	1	0	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,25	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1	1	1	1	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п.6.2.8 СП 59.13330.2016	
		0	1	1	1	1	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	0	0	0	Уклон «К»	%		не более 5 (1:20)	п.6.2.9	
										Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м		0,9-1,0		

3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)				Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		не менее 0,8	п.6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		не менее 1,6	п.6.2.17	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонней помощью
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		не менее 1,1	п.6.2.14	
3.9	Пути эвакуации	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.2.8	
		0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п.6.2.29	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
4.1.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях								
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	1	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п.8.1.4
		0	0	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.4
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		
		1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5-4,5		
		0	1	1	Тактильная информация (информирующая тактильная табличка) о местах получения услуги, расположенная рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 м до 1,6 м от уровня пола (расстояние от края таблички до края дверного проема 0,1 м), «С»	соответствие	нет		п.6.5.9
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом									
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения									
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)									
5.Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Кабины в общей уборной	0	1	1	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0	5	п.6.3.2

			1	1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,4	не менее 0,8	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
			1	1	1	1	Ширина кабины «К»	м	1,2	не менее 1,65		
			1	1	1	1	Глубина кабины «К»	м	1,2	не менее 2,2		
			1	1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,65	не менее 0,9	п.6.2.4	
			1	1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	наружу	п.6.3.3	
			0	1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п.6.3.3	
			0	1	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.3	
			0	1	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. ДП1, СП 59.13330.2012	
			1	1	0	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	да		п.6.3.3	
			0	0	0	0	Один из писсуаров расположен на высоте от пола не более 0,4 м «К»	соответствие	нет		п.6.3.3	
			1	1	0	0	Высота расположения раковины «К»	м	0,82	0,8-0,85	п.8.1.7	
			1	1	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины «К»	м	0,75	не менее 0,75	п.8.1.7	
			1	1	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0,5	не менее 0,5	п.8.1.7	
			0	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6	
			0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
			0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	

5.2	Универсальны е кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	Ширина «К»	м	не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры универсальных (кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования, допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
5.3	Кабины душевые закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	не менее одной	п.8.1.4	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	не более 0,48	п.6.3.5	
6. Автостоянки									
6.1	Индивидуальн ые автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнили Анкету:

+7(911) 257-51-77

телефон

Председатель МРОО «Прекрасный Мир»

Заполнил Анкету:

Никитин А.Г.

ФИО

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.

Д.Ф. Устинова»

Должность руководителя обследованного
объекта

Иванов К.М.

ФИО


Согласовано:

телефон



(подпись)

«23» 11 2023 г.

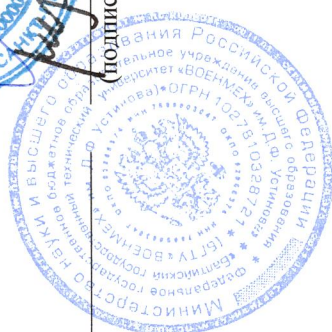

(подпись)

«24» 11 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

« 24 » 11 2023 г

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

Иванов К.М.

« 24 » 11 2023 г



План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Зимний спальный корпус №3.

Наименование объекта

188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Роцинское городское поселение, г. п. Роцино, ул. Песочная, д. 16

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МПН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,С,О	(1-2 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,С,О	(1-2 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
3.1	По территории объекта				

3.1.1	-для оказания необходимой помощи установить кнопку вызова персонала, рядом установить информационную табличку (продублированную шрифтом Брайля).	все	(1 этап)	
3.1.2	- установить схему/мнемосхему прилегающей территории для своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения. - установить направляющие знаки для своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения.	К,С	(1 этап)	
3.2	По входам в здание			
3.2.1	- установить кнопку вызова персонала в нижней части марша лестницы, - установить информационную табличку (продублированную шрифтом Брайля).	Все категории	(1 этап)	
3.2.2	-установить пандус на высоту входной площадки.	К	(2 этап)	
3.2.3	-контрастно выделить первую и последнюю ступени марша.	С,О	(2 этап)	
3.2.4	- выделить контрастно дверные ручки.	С, О	(1 этап)	
3.2.5	- снизить высоту порога входной двери (1,4 см.)	С,К,О	(2 этап)	
3.2.6	- установить поручни вдоль марша лестницы.	О,С	(1 этап)	
3.3	По путям движения в здании			
3.3.1	-обеспечить своевременное получение тактильной информации.	С	(1 этап)	
3.3.2	- в зонах обслуживания инвалидов (К) увеличить ширину дверных проемов- не менее 0,9м,снизить высоту порогов -1,4 см. -организовать проживание инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа (частичная доступность.)	К	(1 этап)	
3.4	По зоне оказания услуг			
3.4.1	-обустроить не менее 3 % общего числа комнат для проживания МГН. Не менее одного места для инвалида на кресле-коляске; в зданиях при числе номеров (жилых комнат) менее 20 – по заданию на проектирование, но не менее одного универсального	Все категории	(1 этап)	

	доступного номера (жилой комнаты) с возможностью проживания людей с инвалидностью.				
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	- установить мнемосхему санузла. - установить кнопку экстренной помощи. - установить опорные поручни.	Все категории	(1 этап)		
3.5.2	-переоборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (п. 6.3 СП 59.13330.2020).	К,О,С	(1-2 этап)		
3.6	По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(1-2 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим	Все категории	(1 этап)		

	маломобильным гражданам (и сопровождению)				
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	периодически		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

Состояние доступности объекта для МПН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ВНД	ДУ	ДУ	ДП	ДП
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) — в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Зимний спальный корпус №3

188820, Ленинградская область, Выборгский район, г.п. Рощино, ул. Песочная, д.16



Фото № 1 – Вход на прилегающую территорию



Фото № 2 – Прилегающая территория.

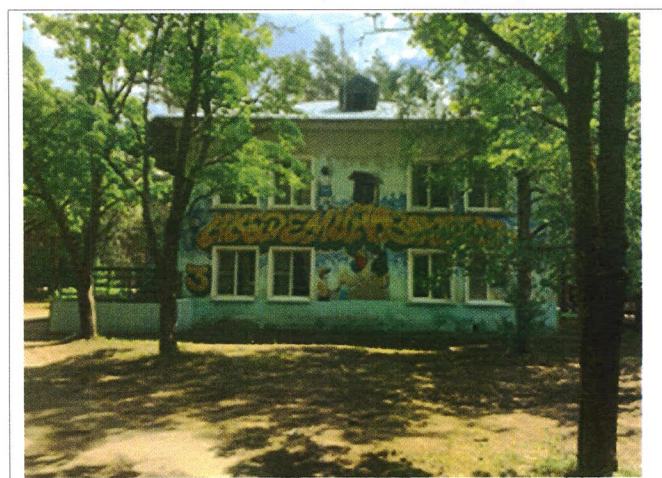


Фото № 3 – Подходы к объекту.



Фото № 4 – Главный вход.

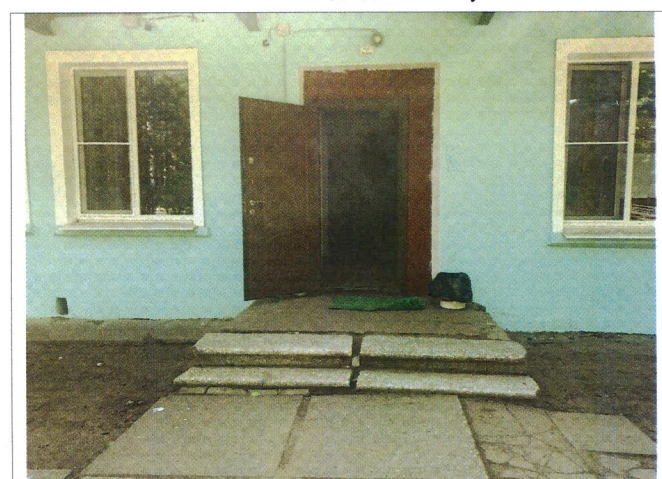


Фото № 5 – Входная площадка. Наружная лестница. Входная дверь.



Фото № 6 – Входная дверь.

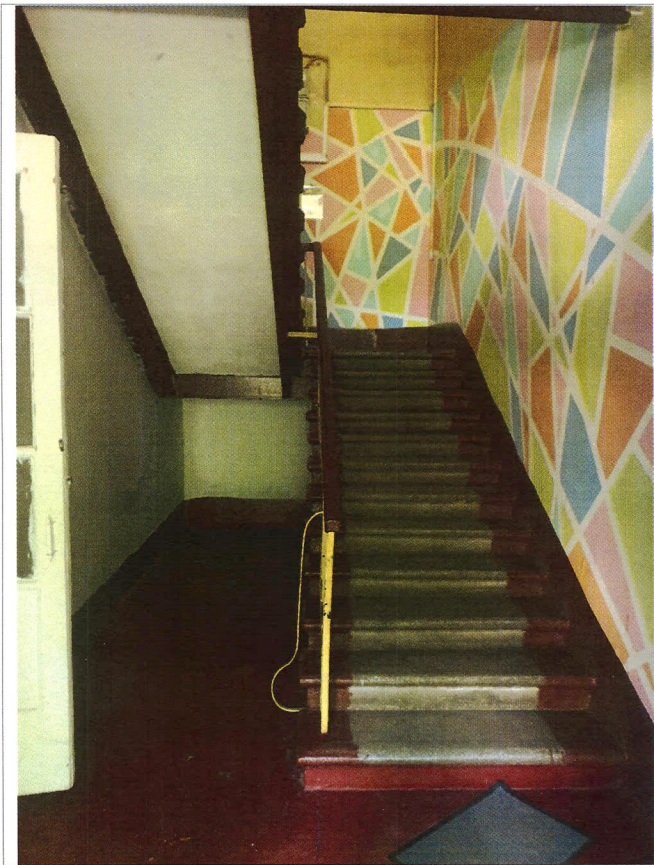


Фото № 7 – Пути движения внутри здания (лестница).

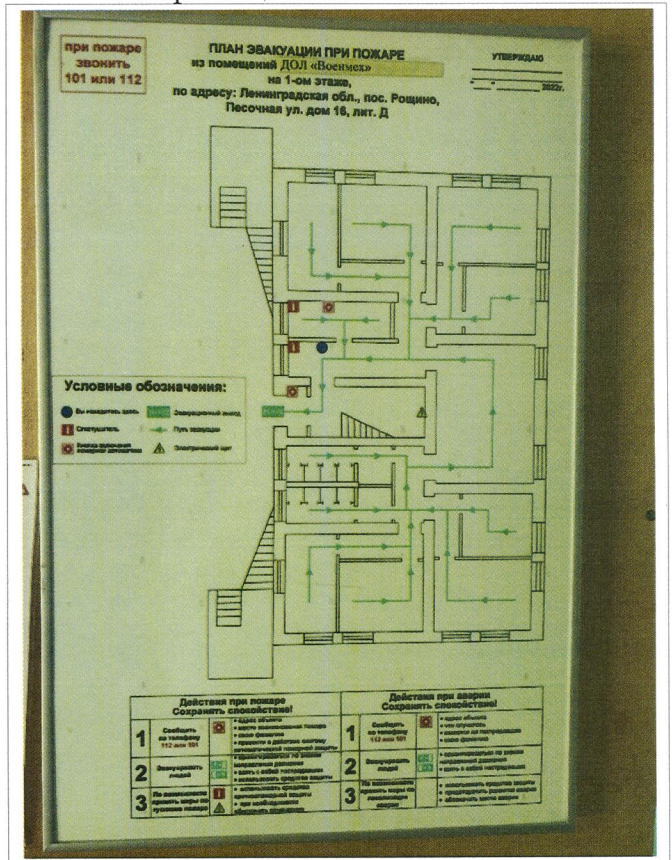


Фото № 8 – Информация на объекте



Фото № 9 – Запасной выход